


集じん器に流入する燃焼ガスの温度

- (1) 測定位置…焼却施設図面 集塵器流入ガス温度測定位置
- (2) 測定結果の得られた年月日、当該測定の結果…表のとおり。
なお測定結果は即時判明するものである。

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
最大値(°C)												
平均値(°C)												


基準値……200°C以下に冷却すること

2011年4月

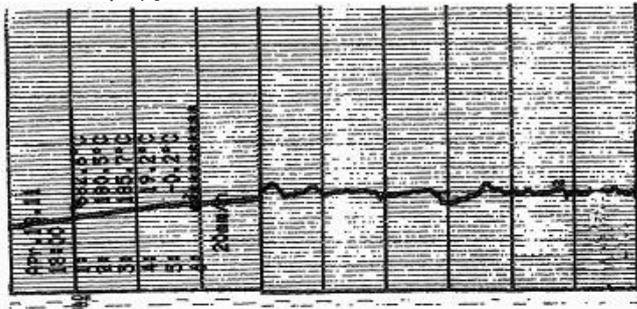


↓
基準

2011年5月

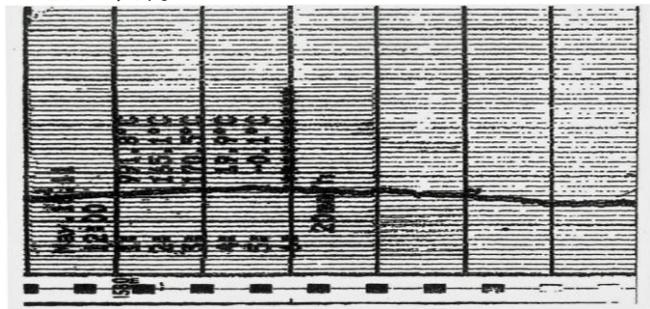


↓
基準

2011年6月

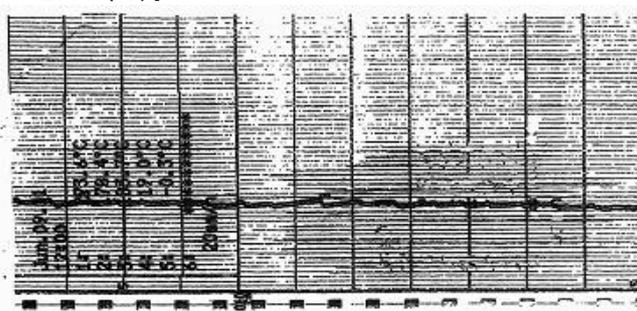


↓
基準

2011年7月

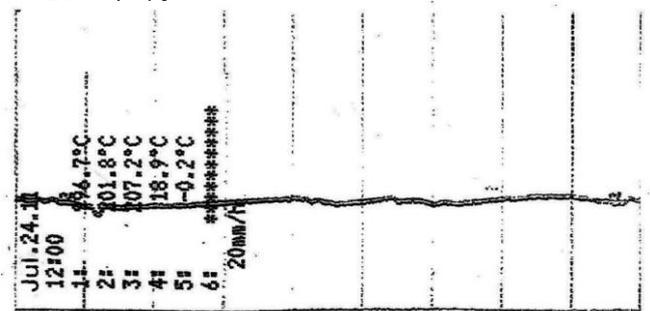

↓
基準

2011年8月

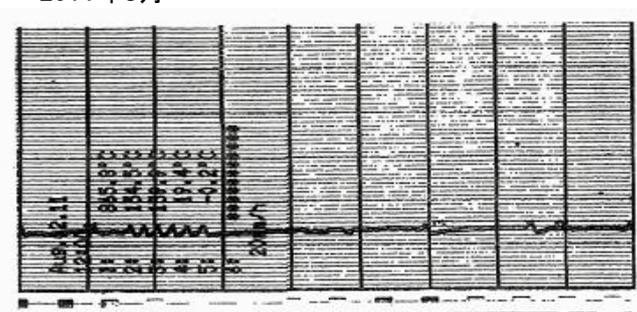

↓
基準

2011年9月